









## RZUT III PIETRA

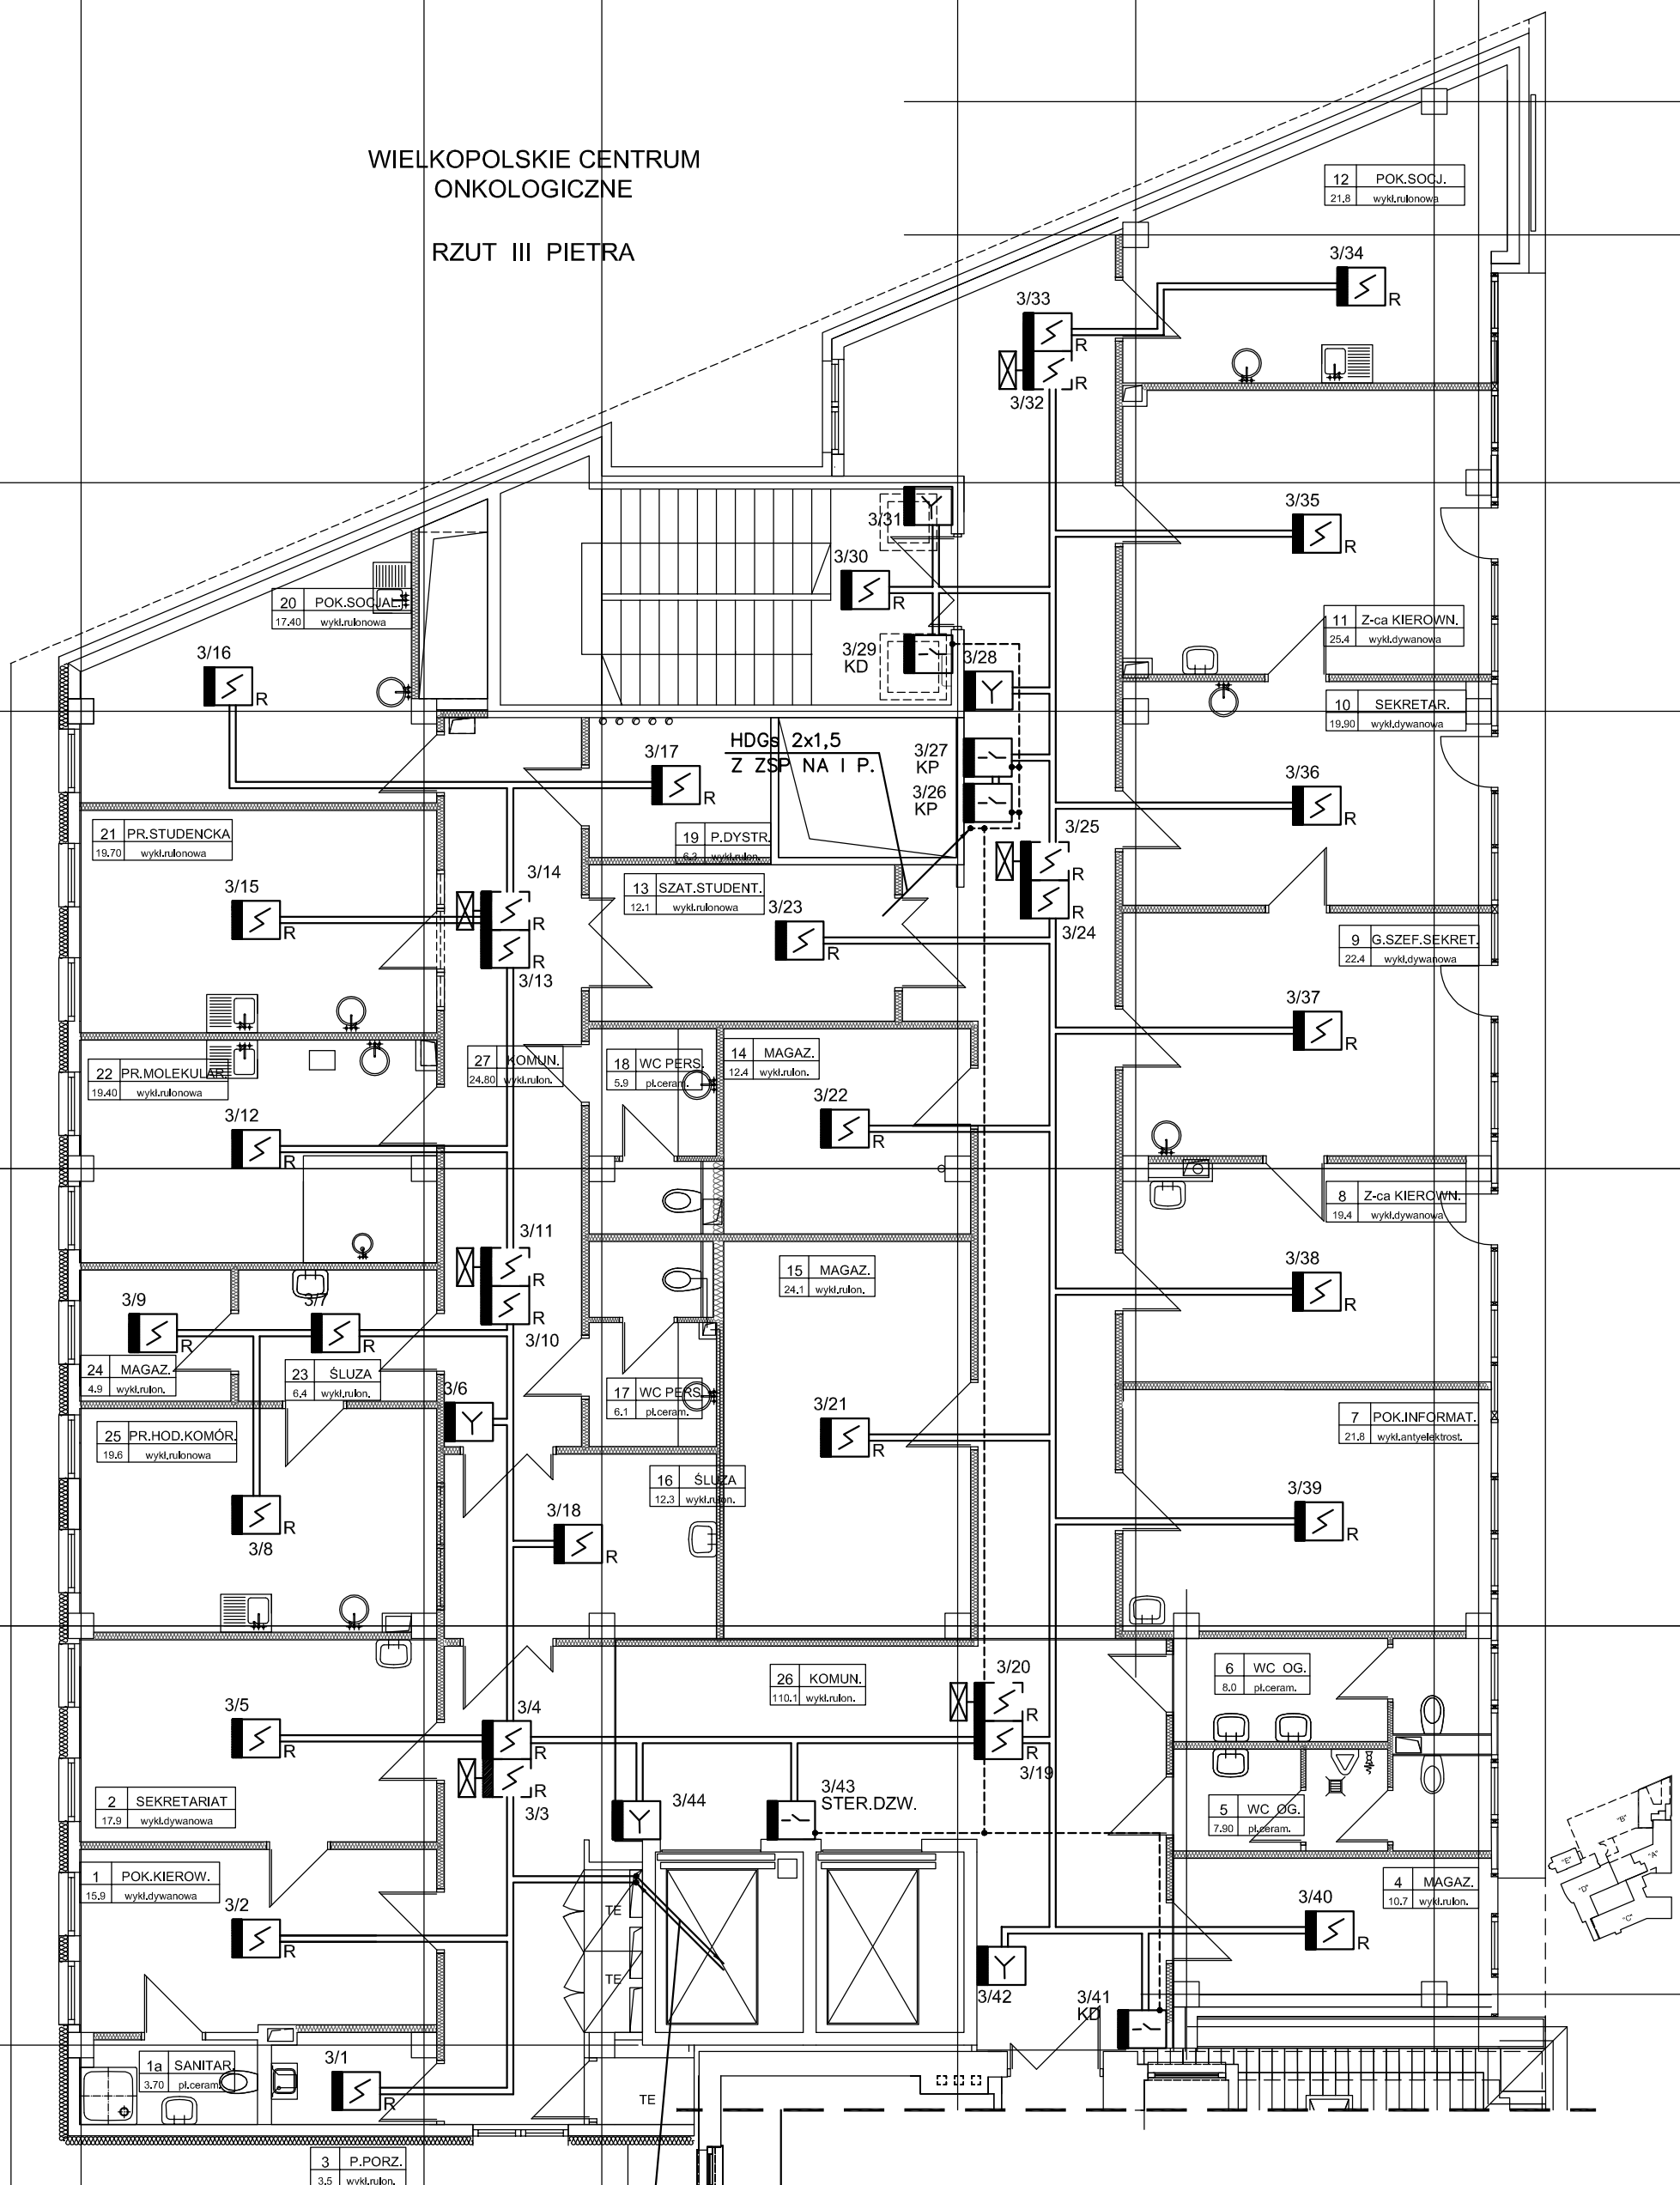

	OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z IZOLATOREM ZWARĆ
	ELEMENT KONTROLNO STERUJĄCY Z IZOLATOREM ZWARĆ
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU Z IZOLATOREM ZWARĆ
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI
	CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
	ZASILACZ BUFOROWY 24V DC

PEȚLA NR 3  
Z i NA PART.



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII  
w POZNANIU ul. Garbary 15

## INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POŻARU

### RZUT III PIĘTRA

SPRAWDZIŁ :

mgr inż. J.STRZELECKA  
upr. nr 24/93 WL

PW

Data oprac.:  
grudzien 2010

5

1 : 100