
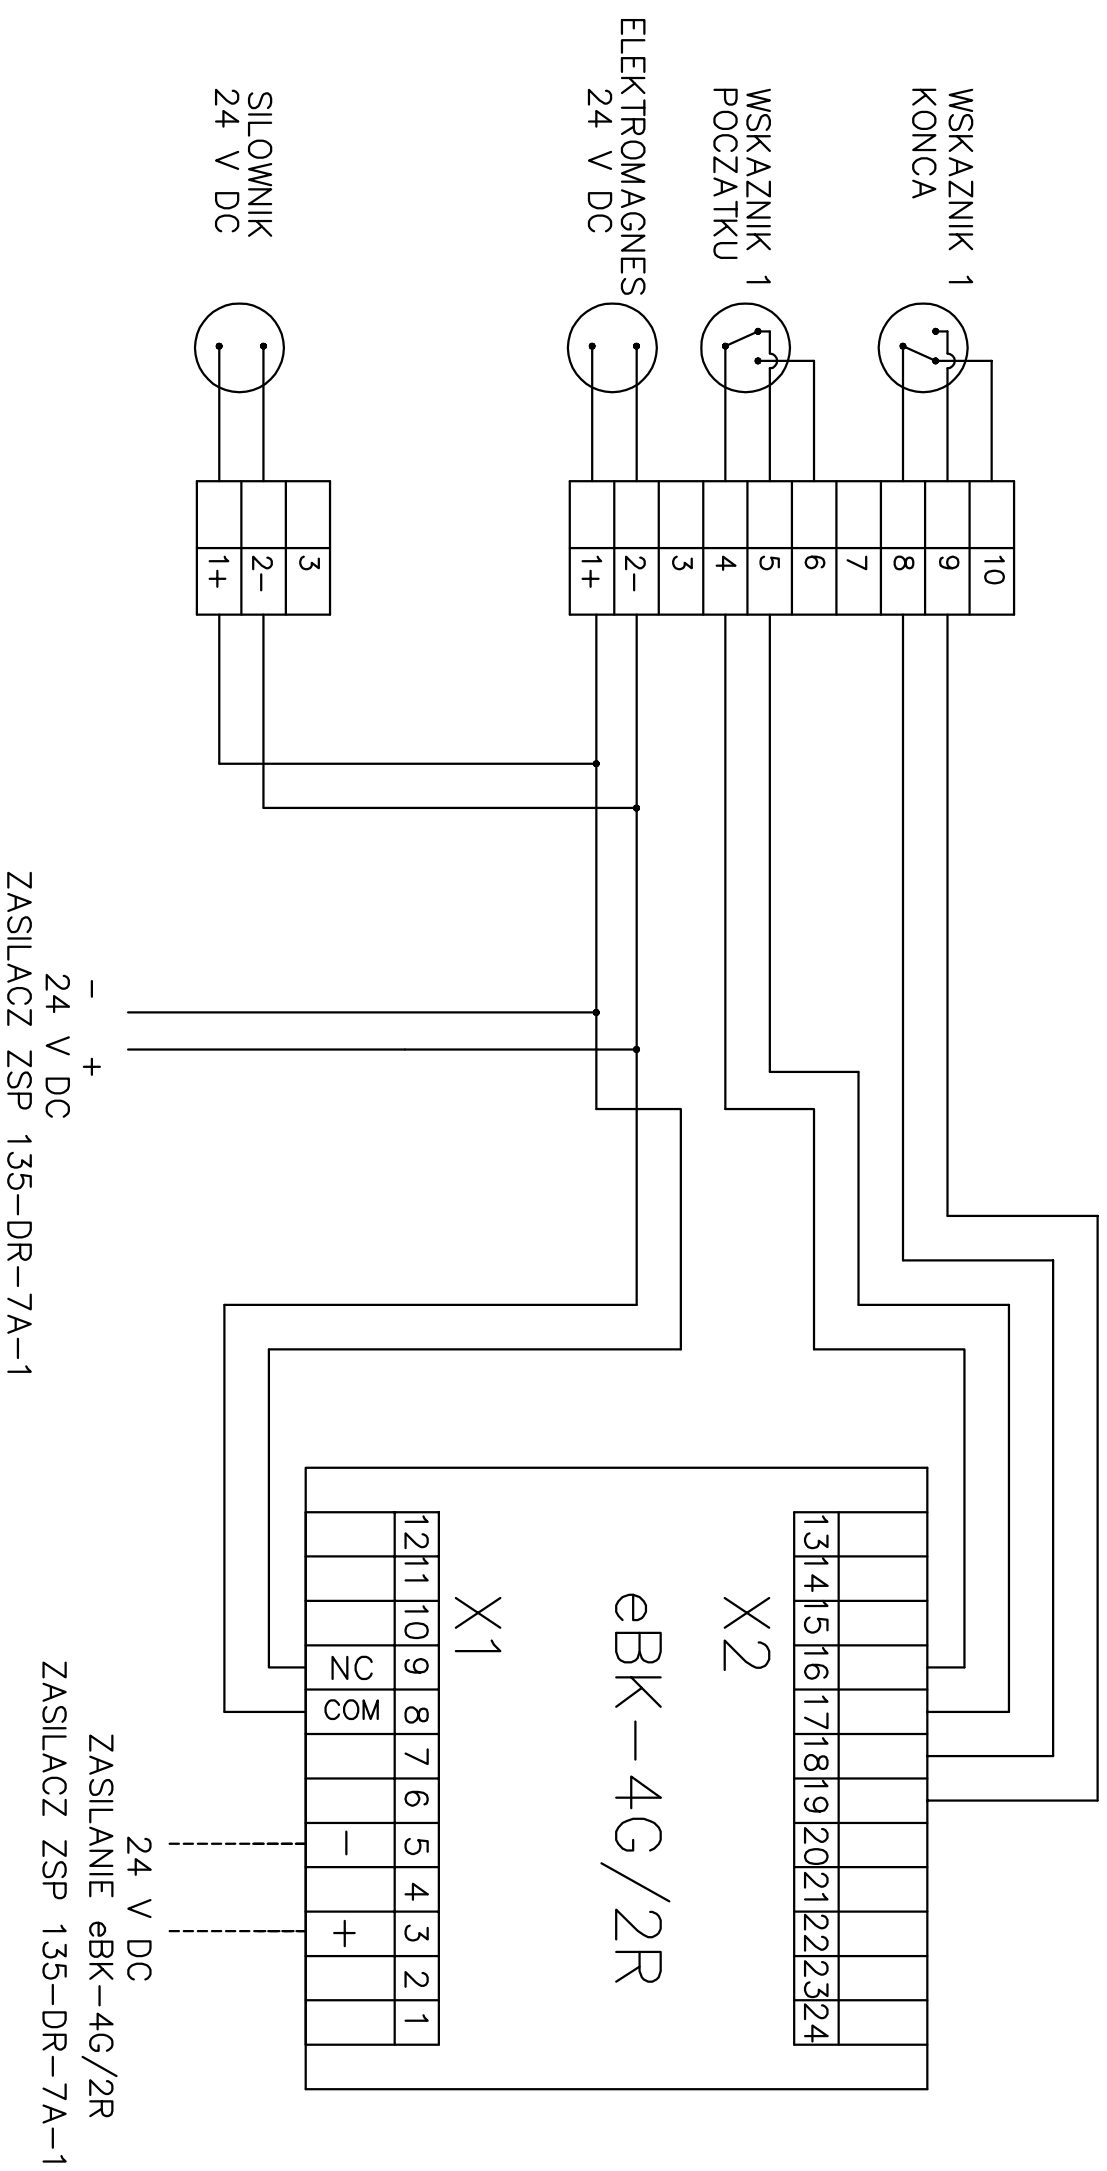


PRZEDSTAWIONE STYKI WSKAZNIKOW KRANCOWYCH
ODPOWADAJA KLAPIE W POZYCJI BEZPIECZENSTWA
(KLAPA OTWARTA)



		JANUSZ WYRZNEKIEWICZ PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA 90-562 Łódź, ul. Łokowa 11 tel./Fax 639-50-36	
Obiekt: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu ul. Garbary 15	Stadium: PW	Branża: IT	Data oproc.: grudzień 2010
Przedmiot rysunku: Instalacja sygnalizacji alarmowej pożaru Schemat sterowania i zasilania klap ppż.	PROJEKTOWAŁ : mgr inż. A. BORDOWSKA upr. nr 277/90 WL	SPRAWDZIŁ : mgr inż. J. STRZELECKA upr. nr 24/93 WL	nr rys. 8
Skala: —			