


WIELKOPOLSKIE CENTRUM
ONKOLOGICZNE

RZUT II PIĘTRA




OZNACZENIA :

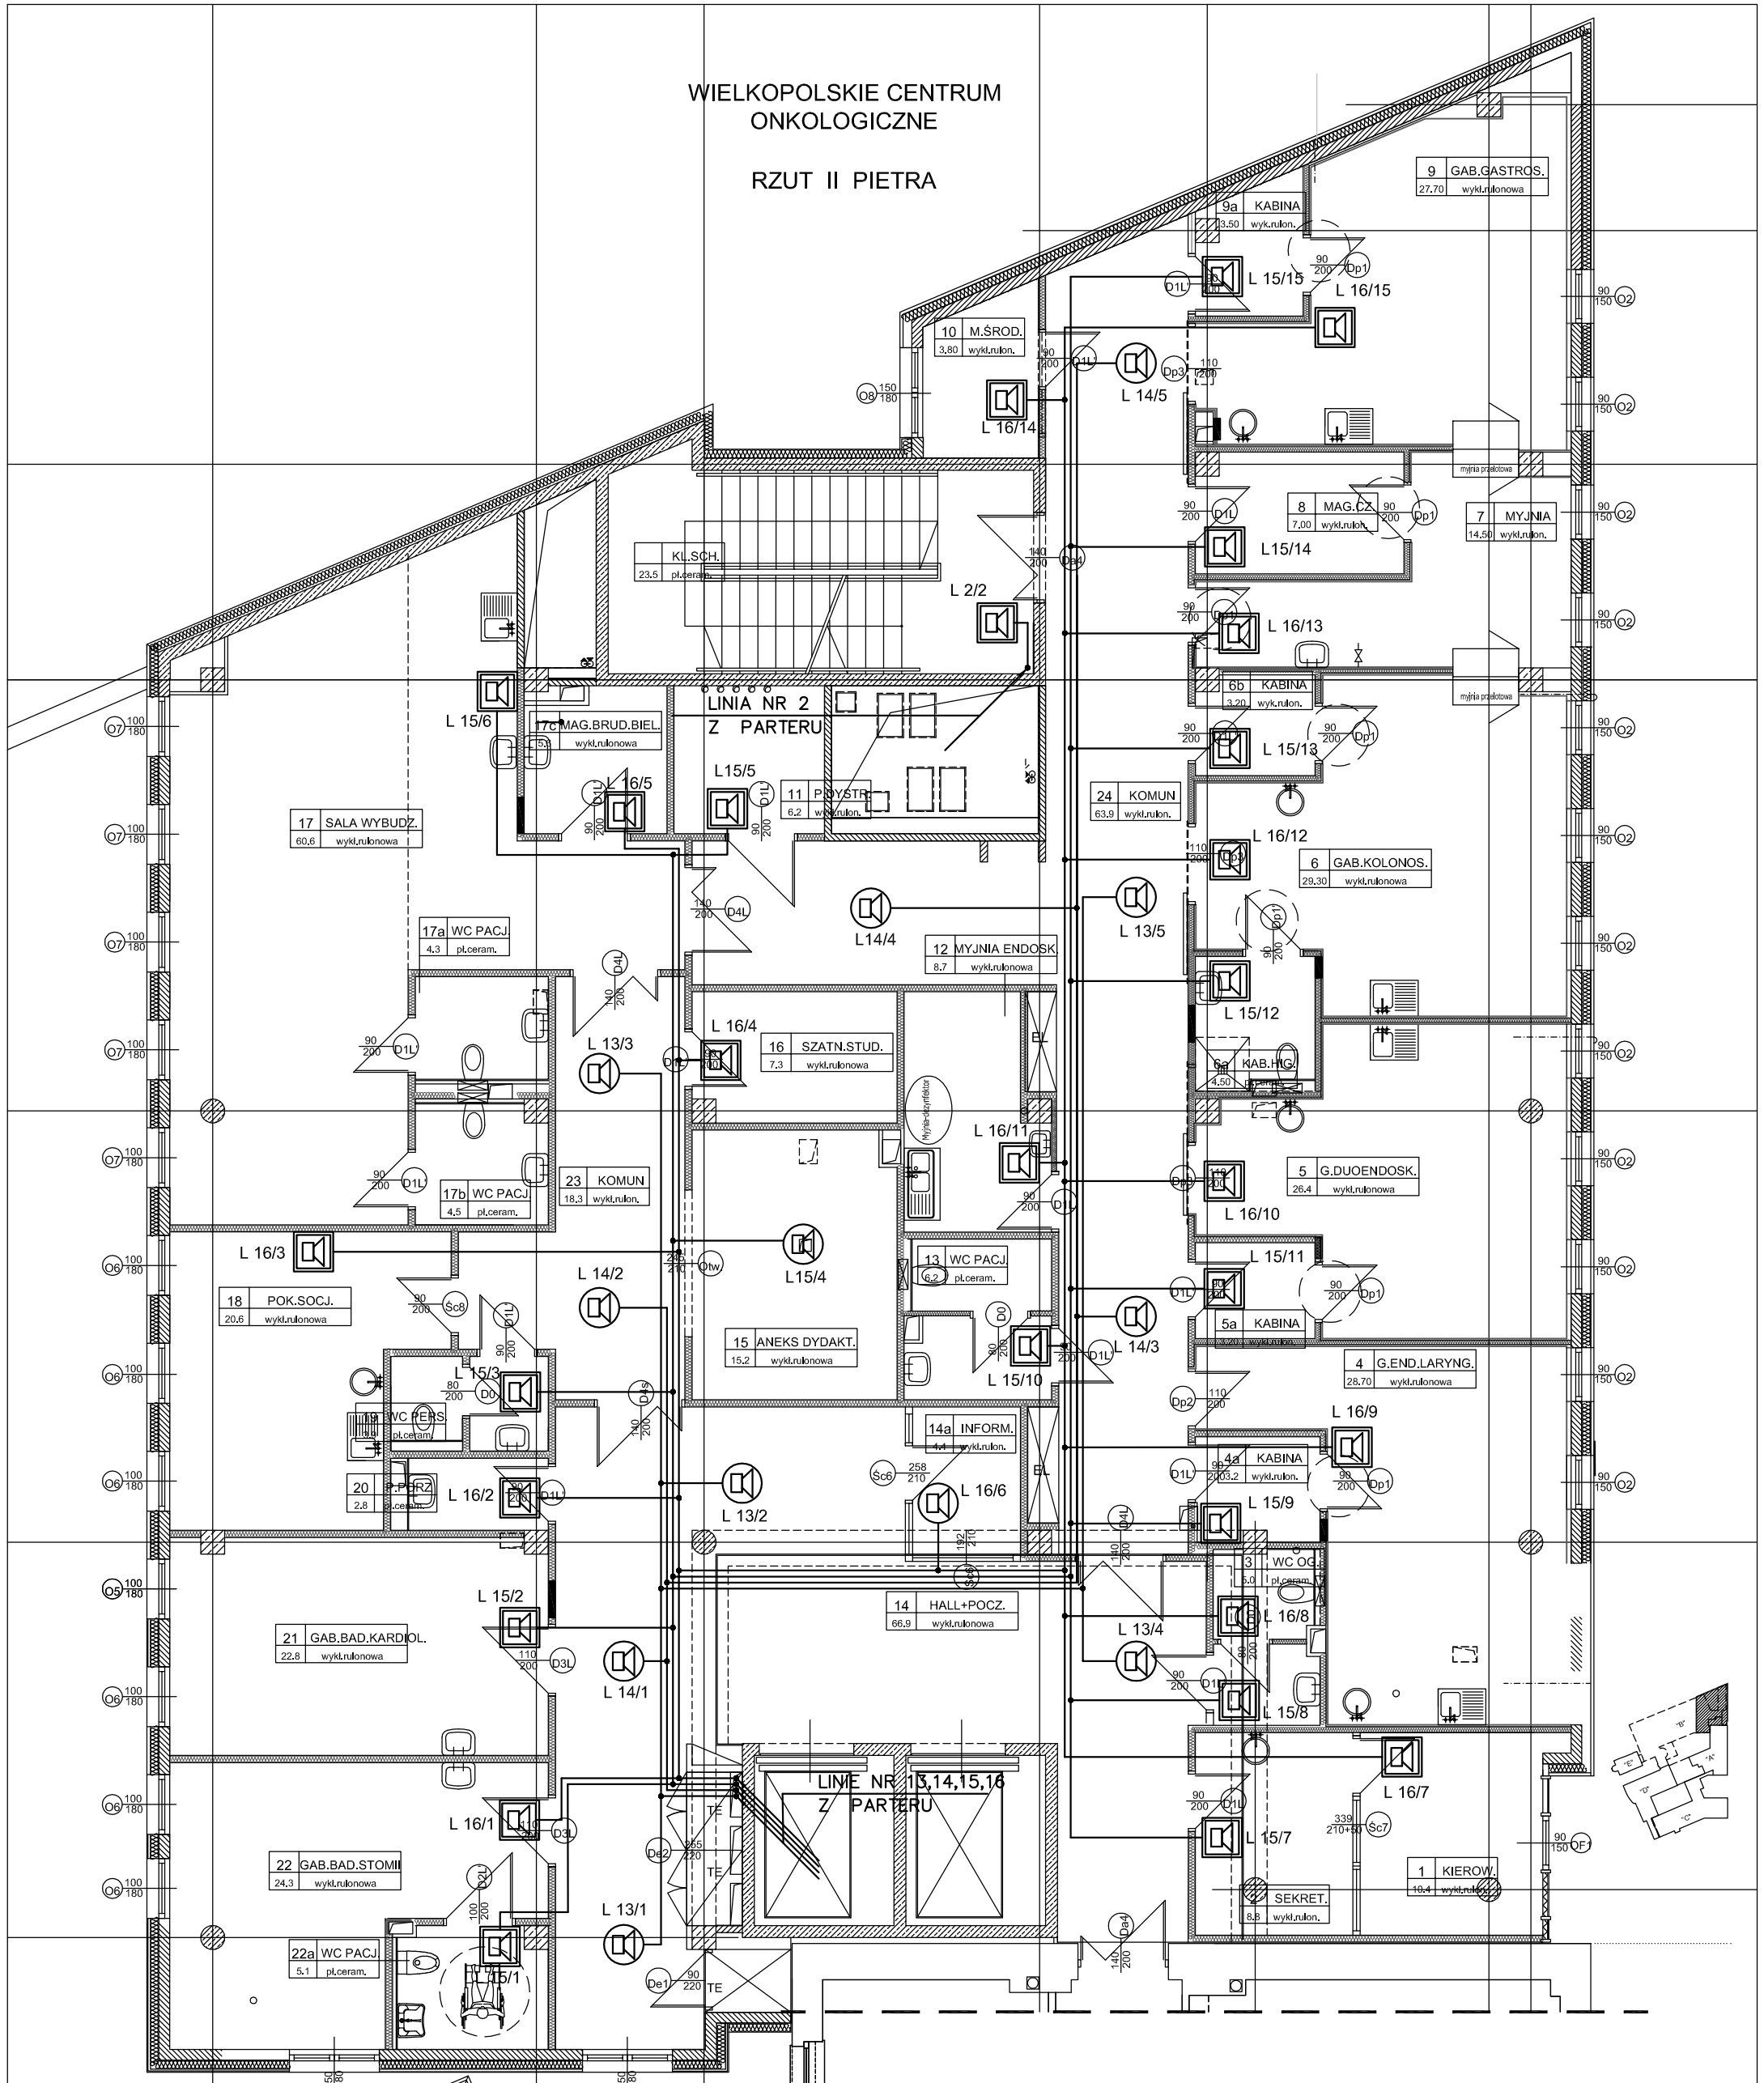

GŁOŚNIK SKRZYŃKOWY TYPU MCR-SWSM6 (0,75W)



GŁOŚNIK DO SUFITÓW PODWIESZONYCH TYPU ABT-S2010 (1,25W)



JANUSZ WYŻNIKIEWICZ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Przedmiot rysunku:

INSTALACJA DŹWIKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO DSO
RZUT II PIĘTRA

PROJEKTOWAŁ :

mgr inż. A.BOROWSKA
upr. nr 277/90 WL

SPRAWDZIŁ :

mgr inż. J.STRZELECKA
upr. nr 24/93 WL

Branża:

TT

Data oprac.:

grudzień 2010

nr rys.

4

Skala:

1 : 100