



Dostępność Plus

Ministerstwo Zdrowia

Raport z audytu końcowego szpitala

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

wniosek o powierzenie grantu nr W-5023

przygotowany w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport odnosi się do oceny końcowej dostępności szpitala WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, polegającej na podsumowaniu realizacji projektu grantowego. Celem przeprowadzonych działań audytowych jest weryfikacja zgodności stanu faktycznego po zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu ze stanem deklarowanym we wniosku

o powierzenie grantu tj. weryfikacja poprawności realizacji projektu grantowego.

Ponadto, audyt odnosi się do ogólnej oceny poprawy dostępności szpitala, w tym zawiera rekomendacje co do najważniejszych zmian zasadnych do wprowadzenia celem osiągnięcia jeszcze większego poziomu dostępności szpitala.

Przeprowadzony audyt jest jednym z elementów finalnej akceptacji wydatków przez Grantodawcę, określonych we Wniosku oraz Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia (dalej: HRP). Podczas audytu końcowego weryfikowany był stan realizacji wszystkich zadań zaplanowanych w HRP oraz przede wszystkim ich zgodność pod kątem Standardów Dostępności. Należy mieć na uwadze fakt, że nawet jeśli audyt potwierdzi, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo od strony merytorycznej, nie wyklucza to wystąpienia sytuacji, w której dany wydatek nie zostanie zaakceptowany finalnie przez Grantodawcę (na przykład z powodu błędów w fakturach, płatnościach, rozeznaniach rynku, umowach z wykonawcami, które wpływają na kwalifikowalność wydatków).

2. Dane podstawowe

2.1 Rodzaj audytu: ☒ końcowy SZPITAL

2.2 Nazwa i adres placówki: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań.

2.3 Numer wniosku o powierzenie grantu: W-5023

2.4 Data przeprowadzenia audytu: 2023.09.06

2.5 Skład Zespołu audytowego:

3. Wykorzystane metody badań audytowych

Tabela nr 1. Zestawienie wykorzystanych badań dla zakresu architektonicznego

Obszar standardu	Nr i nazwa wymagania standardu	Metoda badawcza
Architektoniczny	I Dojście i parking – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	II Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	III Komunikacja pionowa – zakres z ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	IV Rejestracja i informacja – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	V Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	VI Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	VII Izba przyjęć/SOR – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	VIII Oddział – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	IX Pomieszczenia towarzyszące – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	X Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	XI Zapewnienie wstępu do budynku psa do dogoterapii – spoza zakresu ustawy	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	XII Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad

	sposób – zakres ustawy o dostępności	
--	--------------------------------------	--

Tabela nr 2. Zestawienie wykorzystanych badań dla zakresu cyfrowego

Obszar standardu	Nr i nazwa wymagania standardu	Metoda badawcza
Cyfrowy	I Dostępność strony internetowej szpitala – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	II Dostępność aplikacji mobilnych – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	III Dostępne dokumenty publikowane na stronie internetowej szpitala – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	IV Dostępne treści publikowane na stronie internetowej szpitala – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	V Dostępne usługi w zakresie telemedycyny – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	VI Świadczenie usług w modelu telemedycznym – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	VII Systemy wspomagające obsługę pacjentów ze szczególnymi potrzebami – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	VIII Zapewnienie przez placówkę dostępu alternatywnego – zakres ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	IX Zastosowanie przez placówkę zasady tekstu łatwego do czytania – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	X Kompetencje cyfrowe personelu placówki – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad

Cyfrowy	XI Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	XII Dobre praktyki w zakresie dostępności cyfrowej	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad

Tabela nr 3. Zestawienie wykorzystanych badań dla zakresu informacyjno-komunikacyjnego

Obszar standardu	Nr i nazwa wymagania standardu	Metoda badawcza
Informacyjno-komunikacyjny	I Utworzenie i utrzymanie wsparcia komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy, zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	II Rozwiązania techniczne wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	III Opublikowanie na stronie internetowej szpitala informacji o zakresie działalności – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	IV Składanie wniosku przez osobę ze szczególnymi potrzebami w zakresie poprawy komunikacji – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	V Organizacja i procedury zapewniające dostępność szpitala osobom ze szczególnymi potrzebami – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	VI Monitorowanie grupy pacjentów ze szczególnymi potrzebami – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	VII Dostęp alternatywny – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	VII Wnioski i skargi dotyczące dostępności (dotyczy placówek publicznych) – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	o zapewnienie dostępności wraz z raportem z wypracowanych rozwiązań – wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, wywiad

Informacyjno-komunikacyjny	IX Personel a dostępność – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	X Audyt dostępności – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	XXI Certyfikacja dostępności – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	XI Raportowanie o stanie zapewniania dostępności – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	XII Dobre praktyki w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej	weryfikacja dokumentów, wywiad

4. Ogólna ocena dostępności

4.1 Ogólny poziom dostępności szpitala

Ogólna dostępność uległa poprawie, jest na poziomie: dobrym.

4.2 Zmiana poziomu dostępności względem stanu wyjściowego

4.2.1 Dostępność architektoniczna

- Zakup planów tyflograficznych przy wejściach do budynku - 3 szt. (Wejście A, B, C)
- zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Modernizacja 4 dźwigów osobowych - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup fotela o podwyższonej nośności do bronchoskopii - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup kozetek o podwyższonej nośności do gabinetów i poradni - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup pozycjonerów bariatrycznych do pozycji Trendelenburga - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup wózka leżącego o podwyższonej nośności - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup wózków inwalidzkich bariatrycznych - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup stołu operacyjnego o podwyższonej nośności - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup fotela laryngologicznego o podwyższonej nośności - zadanie **zrealizowano prawidłowo**

- Zakup jezdnych noszy ratowniczych o podwyższonej nośności - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup lekkich, składanych wózków inwalidzkich o podwyższonej nośności - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup foteli o podwyższonej nośności do podawania kontrastu - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup krzeseł prysznicowych o dużej nośności - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup desek ślizgowych do przesadzania pacjenta - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup foteli ginekologicznych o podwyższonej nośności - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup wózków toaletowo - prysznicowych o wysokiej nośności - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup urządzenia do ogrzewania pacjenta - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup chwytaków do przenoszenia przedmiotów - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup elektrycznych foteli geriatrycznych - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Oznaczenie poręczy przyschodowych w ciągach komunikacyjnych pismem Braille'a - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Oznaczenie początku i końca biegu schodowego za pomocą kontrastowych pasów na klatce schodowej - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Oznaczenie drzwi toalet pismem Braille'a - zadanie **zrealizowano prawidłowo**



Zdjęcie nr 1: plan tyflograficzny pierwszy



Zdjęcie nr 2: plan tyflograficzny drugi



Zdjęcie nr 3: plan tyflograficzny trzeci



Zdjęcie nr 4: dźwig osobowy wejście




Zdjęcie nr 5: dźwig osobowy kabina



Zdjęcie nr 6: dźwig osobowy drugi, wejście



Zdjęcie nr 7: dźwig osobowy drugi, kabina

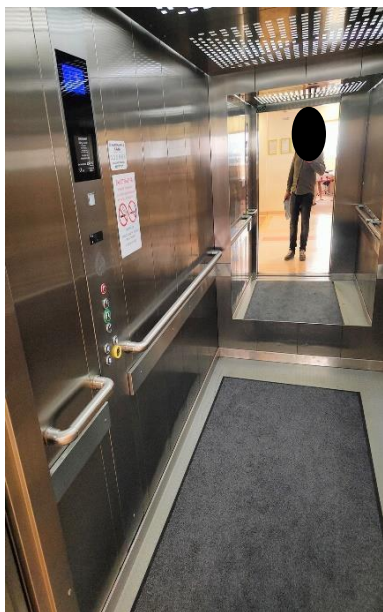

Zdjęcie nr 8: dźwig osobowy trzeci, kabina



Zdjęcie nr 9: dźwig osobowy czwarty, kabina



Zdjęcie nr 10: fotel o podwyższonej nośności do bronchoskopii



Zdjęcie nr 11: kozetka o podwyższonej nośności



Zdjęcie nr 12: pozycjonery bariatryczne




Zdjęcie nr 13: wózek leżący o podwyższonej nośności



Zdjęcie nr 14: wózek inwalidzki bariatryczny



Zdjęcie nr 15: stół operacyjny

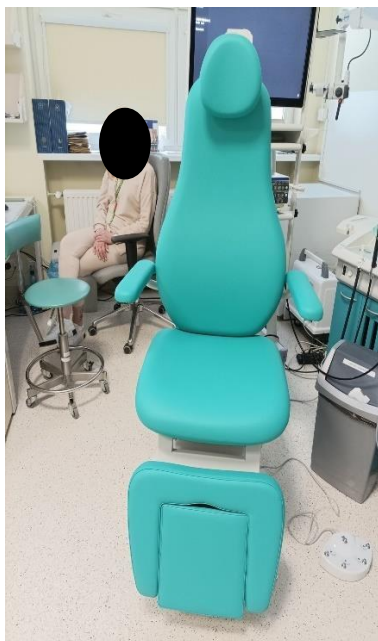

Zdjęcie nr 16: fotel laryngologiczny



Zdjęcie nr 17: jezdne nosze ratownicze o podwyższonej nośności



Zdjęcie nr 18: wózki medyczne o podwyższonej nośności



Zdjęcie nr 19: wózki medyczne o podwyższonej nośności




Zdjęcie nr 20: fotel do podawania kontrastu



Zdjęcie nr 21: krzesło prysznicowe o dużej nośności



Zdjęcie nr 22: deska ślizgowa do przesadzania pacjenta

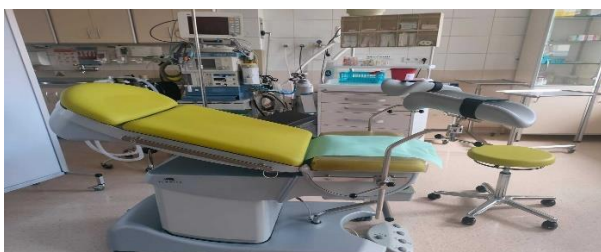

Zdjęcie nr 23: fotel ginekologiczny



Zdjęcie nr 24: wózek toaletowo-prysznicowy o wysokiej nośności



Zdjęcie nr 25: urządzenie do ogrzewania pacjenta



Zdjęcie nr 26: chwytak do przenoszenia przedmiotów



Zdjęcie nr 27: elektryczny fotel geriatryczny



Zdjęcie nr 28: oznaczenie kontrastowe początku i końca biegu schodowego




Zdjęcie nr 29: oznaczenie kontrastowe początku i końca biegu schodowego



Zdjęcie nr 30: oznaczenie kontrastowe początku i końca biegu schodowego



Zdjęcie nr 31: oznaczenie kontrastowe początku i końca biegu schodowego

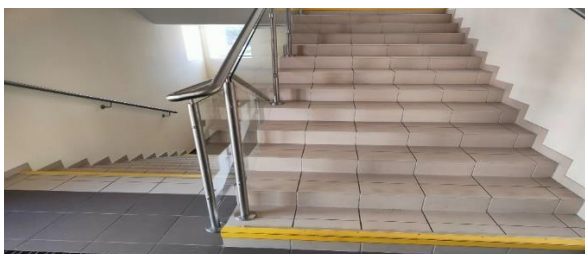

Zdjęcie nr 32: oznaczenie kontrastowe początku i końca biegu schodowego



Zdjęcie nr 32: oznaczenie kontrastowe początku i końca biegu schodowego



Zdjęcie nr 34: oznaczenie poręczy przyschodowych pismem Braille'a



Zdjęcie nr 35: oznaczenie poręczy przyschodowych pismem Braille'a



Zdjęcie nr 36: oznaczenie poręczy przyschodowych pismem Braille'a



Zdjęcie nr 37: oznaczenie drzwi toalet pismem Braille'a



Zdjęcie nr 38: oznaczenie drzwi toalet pismem Braille'a




Zdjęcie nr 39: oznaczenie drzwi toalet pismem Braille'a



Zdjęcie nr 40: oznaczenie drzwi toalet pismem Braille'a

4.2.2 Dostępność cyfrowa


- Zakup tabletu z funkcją syntezy mowy dla osób ze szczególnymi potrzebami - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Realizacja szkoleń dla pracowników z tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów - zadanie **zrealizowano prawidłowo**

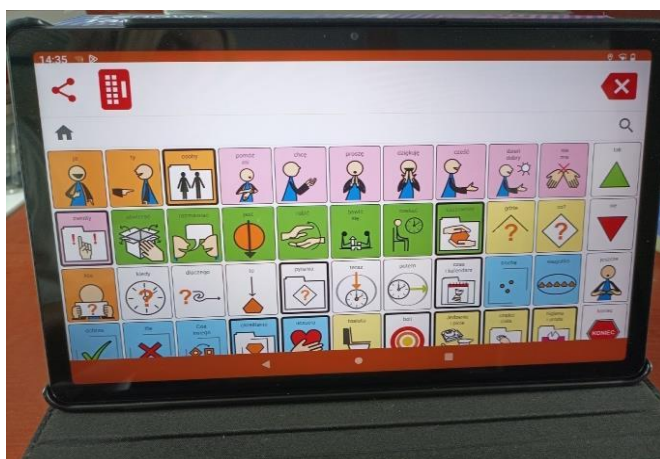

Zdjęcie nr 41: Tablet Lenovo z oprogramowaniem Mówik



Zdjęcie nr 42: Certyfikat ukończenia szkolenia "Dostępność cyfrowa dokumentów" - 2 strona

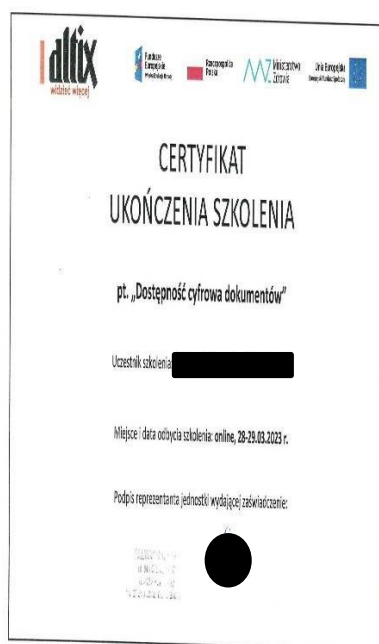

Zdjęcie nr 43: Certyfikat ukończenia szkolenia "Dostępność cyfrowa dokumentów"

4.2.3 Dostępność informacyjno-komunikacyjna

- Zakup przenośnej pętli indukcyjnej dla rejestracji i punktu informacyjnego - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Realizacja szkoleń dla pracowników Działu Rejestracji, Punktu Informacyjnego, Sekcji Koordynacji Wejść, Sekretarek medycznych - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Realizacja szkoleń dla pracowników Działu Zamówień Publicznych - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Realizacja szkoleń dla kierownictwa, personelu zarządzającego, lekarzy, pielęgniarek - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup chodzików rehabilitacyjnych czterokołowych o podwyższonej nośności - zadanie **zrealizowano prawidłowo**

- Zakup mobilnych aparatów EKG z wózkiem - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup balkoników rehabilitacyjnych 3 funkcyjnych składanych - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup platformowej wagi bariatrycznej - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup balkonika rehabilitacyjnego ułatwiającego wstawanie - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup materacy przeciwoślężynowych pompowanych o podwyższonej nośności - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup materacy przeciwoślężynowych piankowych o podwyższonej nośności - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Pionizator - mobilna ambona - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową (lub osobą) reprezentującą środowiska osób ze szczególnymi potrzebami - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Pasy transferowe do podnoszenia pacjenta - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Zakup usługi tłumacza języka migowego online - zadanie **zrealizowano prawidłowo**
- Realizacja cyklicznych zewnętrznych audytów dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej- 2 szt. realizowanych w styczniu i w sierpniu 2023 roku - zadanie **zrealizowano prawidłowo**



Zdjęcie nr 44: przenośna pętla indukcyjna




Zdjęcie nr 45: przenośna pętla indukcyjna




Zdjęcie nr 46: przenośna pętla indukcyjna




Zdjęcie nr 47: przenośna pętla indukcyjna

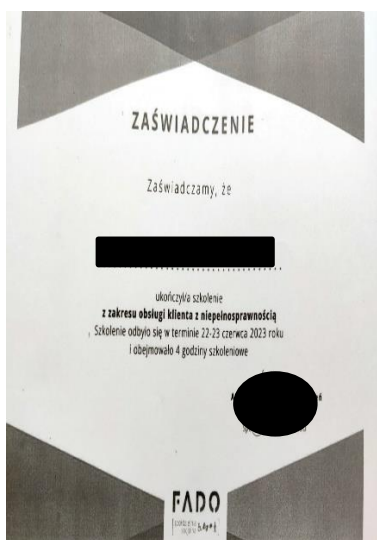


Zdjęcie nr 48: Certyfikat ze szkolenia dla pracowników obsługa klienta z niepełnosprawnością

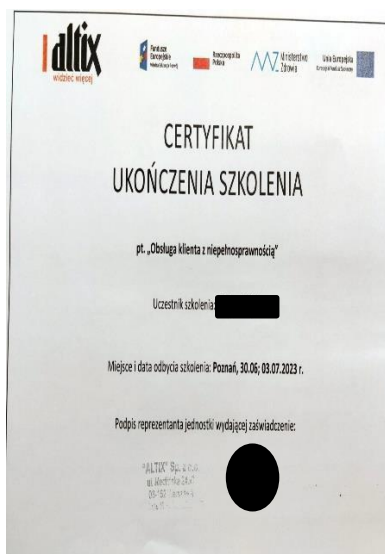

Zdjęcie nr 49: Certyfikat ze szkolenia obsługa klienta osoba z niepełnosprawnością

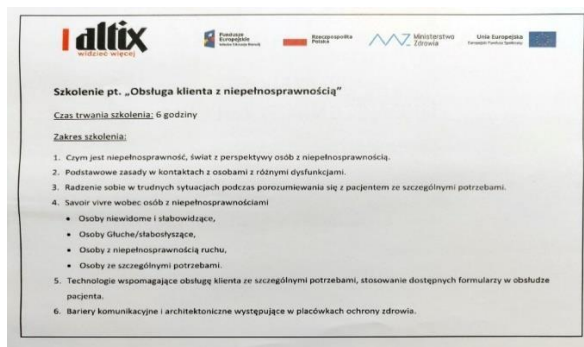

Zdjęcie nr 50: Program szkolenia obsługa klienta osoba z niepełnosprawnością

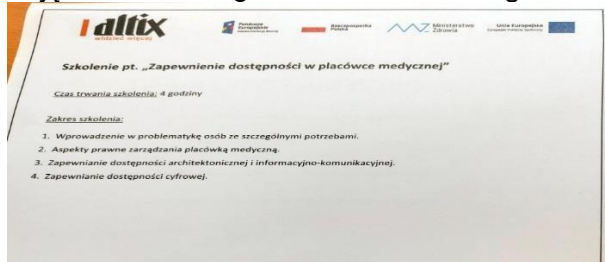

Zdjęcie nr 51: Program szkolenie dla kadry zapewnienie dostępności program



Zdjęcie nr 52: Certyfikat szkolenie dla kadry zapewnienie dostępności




Zdjęcie nr 53: materac przeciwodleżynowy pompowany o podwyższonej nośności




Zdjęcie nr 54: materac przeciwodleżynowy pompowany o podwyższonej nośności



Zdjęcie nr 55: materac przeciwoleżynowy piankowy

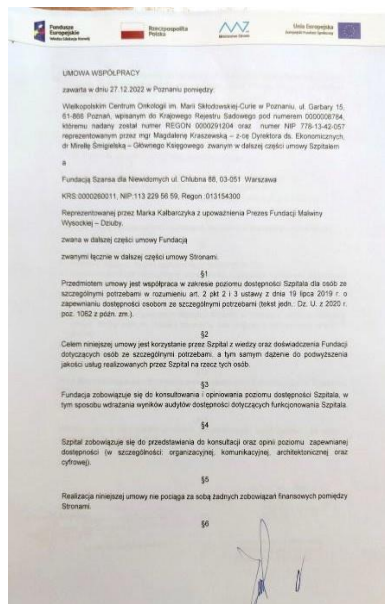

Zdjęcie nr 56: Umowa współpraca z NGO strona pierwsza

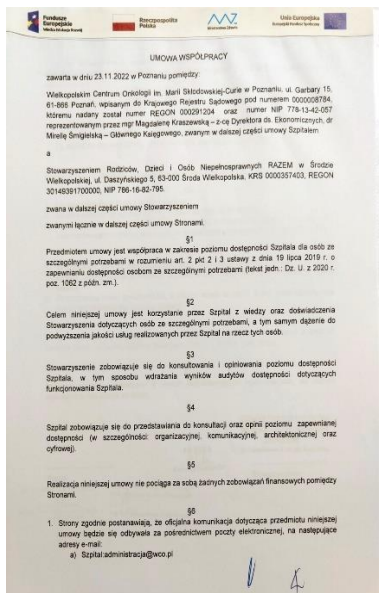

Zdjęcie nr 57: Umowa współpraca z NGO strona druga

4.3 Obszary dostępności spełnione przez placówkę oraz wymagające nadal poprawy

Główne zagrożenia i bariery dostępności dla pacjentów, jakie istnieją w placówce:

Nie dotyczy.

Grupy pacjentów, dla których placówka jest dostępna:

- osób poruszających się na wózkach, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;
- osób niewidomych i słabowidzących;
- osób z niepełnosprawnością słuchu;
- osób głuchoniewidomych;
- osób starszych i osłabionych chorobami;
- kobiet w ciąży;
- osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
- osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
- osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

Grupy pacjentów, dla których placówka jest częściowo dostępna:

Nie dotyczy

5. Ocena realizacji projektu pod kątem zakresu rzeczowego wniosku o powierzenie grantu oraz założeń Standardu Dostępności – ocena zrealizowania Przedsięwzięcia zgodnie z założonym celem

Zakres architektoniczny

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup planów tyflograficznych przy wejściach do budynku - 3 szt.(Wejście A, B, C)

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba wykonanych planów tyflograficznych - 3 sztuki) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

28. Dźwig osobowy (winda)

Nazwa zadania:

Modernizacja 4 dźwigów osobowych

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zmodernizowanych wind - 4 sztuki) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup fotela o podwyższonej nośności do bronchoskopii

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych foteli bariatrycznych – 1 sztuka) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup kozetek o podwyższonej nośności do gabinetów i poradni

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych kozetek – 17 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup pozycjonerów bariatrycznych do pozycji Trendelenburga

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (Liczba zakupionych kompletów pozycjonerów - 2 sztuki) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup wózka leżącego o podwyższonej nośności

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych wózków leżących o podwyższonej nośności - 2 sztuki) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup wózków inwalidzkich bariatrycznych

Ocena realizacji zadania:

wózków bariatrycznych - 2 sztuki) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup stołu operacyjnego o podwyższonej nośności

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych stołów operacyjnych o podwyższonej nośności 1 sztuka -) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup fotela laryngologicznego o podwyższonej nośności

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych foteli laryngologicznych o podwyższonej nośności - 2 sztuki) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup jezdnych noszy ratowniczych o podwyższonej nośności

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych noszy -3 sztuki) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup lekkich, składanych wózków inwalidzkich o podwyższonej nośności

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych wózków lekkich składanych - 13 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup foteli o podwyższonej nośności do podawania kontrastu

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych foteli do podawania kontrastu 2 sztuki) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup krzeseł prysznicowych o dużej nośności

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych

krzesel prysznicowych - 42 sztuki) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup desek ślizgowych do przesadzania pacjenta

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych desek ślizgowych do przesadzania pacjenta 20 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup foteli ginekologicznych o podwyższonej nośności

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych foteli ginekologicznych - 2 sztuki) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup wózków toaletowo - prysznicowych o wysokiej nośności

Ocena realizacji zadania:

wózków toaletowo – prysznicowych - 3 sztuki) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup urządzenia do ogrzewania pacjenta

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (Liczba zakupionych ogrzewaczy pacjenta – 8 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup chwytaków do przenoszenia przedmiotów

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych chwytaków seniora - 20 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup elektrycznych foteli geriatrycznych

Ocena realizacji zadania:

elektrycznych foteli geriatrycznych - 5 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

21. Schody wewnętrzne

Nazwa zadania:

Oznaczenie poręczy przyschodowych w ciągach komunikacyjnych pismem Braille'a

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba oznaczonych poręczy przyschodowych - 140 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

20. Schody wewnętrzne

Nazwa zadania:

Oznaczenie początku i końca biegu schodowego za pomocą kontrastowych pasów na klatce schodowej

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (Liczba oklejonych stopni - 220 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

39. Toaleta

Nazwa zadania:

Oznaczenie drzwi toalet pismem Braille'a

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (Liczba oznaczonych drzwi - 100 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Zakres cyfrowy

Numer i nazwa standardu:

XI. Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o dostępności

Nazwa zadania:

Zakup tabletu z funkcją syntezy mowy dla osób ze szczególnymi potrzebami

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane prawidłowo Miernik zakładany w HRP (Liczba zakupionych tabletów z funkcją syntezy mowy 12 sztuk) został osiągnięty

Numer i nazwa standardu:

X. Kompetencje cyfrowe personelu szpitala – spoza zakresu ustawy o dostępności

Nazwa zadania:

Realizacja szkoleń dla pracowników z tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane prawidłowo Miernik zakładany w HRP (liczba przeszkolonych pracowników - 10 osób) został osiągnięty

Zakres informacyjno-komunikacyjny

Numer i nazwa standardu:

7. Pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth i inne

Nazwa zadania:

Zakup przenośnej pętli indukcyjnej dla rejestracji i punktu informacyjnego

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych pętli indukcyjnych - 7 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

36. Szkolenie kadry szpitala z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Realizacja szkoleń dla pracowników Działu Rejestracji, Punktu Informacyjnego, Sekcji Koordynacji Wejść, Sekretarek medycznych

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba przeszkolonych pracowników - 60 osób) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

36. Szkolenie kadry szpitala z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Realizacja szkoleń dla pracowników Działu Zamówień Publicznych

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba przeszkolonych pracowników - 20 osób) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

36. Szkolenie kadry szpitala z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Realizacja szkoleń dla kierownictwa, personelu zarządzającego, lekarzy, pielęgniarek

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba przeszkolonych pracowników - 40 osób) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi

potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup chodzików rehabilitacyjnych czterokołowych o podwyższonej nośności

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych chodzików rehabilitacyjnych - 20 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup mobilnych aparatów EKG z wózkiem

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych mobilnych aparatów EKG z wózkiem - 7 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup balkoników rehabilitacyjnych 3 funkcyjnych składanych

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych balkoników rehabilitacyjnych - 20 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup platformowej wagi bariatrycznej

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych wag platformowych - 1 sztuka) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup balkonika rehabilitacyjnego ułatwiającego wstawanie

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych balkoników rehabilitacyjnych – 1 sztuka) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup materacy przeciwoleżynowych pompowanych o podwyższonej nośności

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych materacy przeciwoleżynowych pompowanych o podwyższonej nośności - 10 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Zakup materacy przeciwodłężynowych piankowych o podwyższonej nośności

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych piankowych materacy przeciwodłężynowych - 32 sztuki) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Pionizator - mobilna ambona

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych pionizatorów - 5 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

24. Współpraca z podmiotem reprezentującym osoby ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową (lub osobą) reprezentującą środowiska osób ze szczególnymi potrzebami

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zawartych umów współpracy z organizacją pozarządową – 2 sztuki -) zakładany w HRP, został osiągnięty. Współpraca po projekcie została przedłużona i jest nadal realizowana.

Numer i nazwa standardu:

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nazwa zadania:

Pasy transferowe do podnoszenia pacjenta

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba zakupionych pasów transferowych - 20 sztuk) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Numer i nazwa standardu:

4. Połączenia wideo z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

Nazwa zadania:

Zakup usługi tłumacza języka migowego online

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba miesięcy świadczenia usługi tłumacza PJM - 8 miesięcy) zakładany w HRP, został osiągnięty. Usługa po projekcie została przedłużona i jest nadal realizowana.

Numer i nazwa standardu:

43. Audyt dostępności

Nazwa zadania:

Realizacja cyklicznych zewnętrznych audytów dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej- 2 szt. realizowanych w styczniu i w sierpniu 2023 roku

Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, bez zastrzeżeń. Miernik (liczba przeprowadzonych audytów - 2 sztuki) zakładany w HRP, został osiągnięty.

Osiągnięcie wskaźników realizacji (produktu i rezultatu):

1. Liczba pracowników placówki medycznej, którzy podnieśli kompetencje w zakresie obsługi pacjenta z niepełnosprawnościami
Plan: 120 osób (110 kobiet, 10 mężczyzn)
Realizacja: 120 osób (102 kobiety, 18 mężczyzn)
Opis: W ramach szkoleń zorganizowanych w ramach grantu przeszkolono 120 osób.
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
Plan: 10 osób (8 kobiet, 2 mężczyzn)
Realizacja: 10 osób (7 kobiet, 3 mężczyzn)
Opis: W ramach szkoleń zorganizowanych w ramach grantu przeszkolono 10 osób.
3. Uczestniczenie w szkoleniu centralnym organizowanym przez Grantodawcę co najmniej 2 pracowników Grantobiorcy
Plan: co najmniej 2 osoby
Realizacja: 9 osób
Opis: W organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia szkoleniu centralnym dotyczącym komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi, Grantobiorca oddelegował 9 pracowników, przez co wskaźnik został osiągnięty w wyższym niż zakładano wymiarze.

6. Podsumowanie - wnioski i rekomendacje

Zakres architektoniczny

Placówka pod względem podniesienia standardu architektonicznego została oceniona dobrze.

Zakres cyfrowy

Placówka pod względem podniesienia standardu cyfrowego została oceniona dobrze.

Zakres informacyjno-komunikacyjny

Placówka pod względem podniesienia standardu informacyjno-komunikacyjnego została oceniona dobrze.

7. Zestawienie obszarów standardu rekomendowanych do wdrożenia po zakończeniu realizacji projektu, celem dalszej poprawy jego dostępności

Poniższa tabela prezentuje obszary poszczególnych standardów i zadania, które przyczynią się do podniesienia dostępności placówki.

Tabela 5

Obszar standardu	Nr i nazwa wymagania standardu	Zakres realizacji	Uzasadnienie rekomendacji
Architektoniczny	III Komunikacja pionowa – zakres z ustawy o dostępności	Rekomenduje się, aby w przyszłości zaplanować remont jednej klatki schodowej, gdzie stopnie schodowe posiadają noski, jeden pochwyty nie jest w pełni zgodny ze standardami dostępności, drugiego pochwyty brakuje.	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników.
Informacyjno-komunikacyjny	36 Szkolenie kadry szpitala z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami – wymagania obowiązkowe	Rekomendujemy systematyczne podnoszenie wiedzy i doświadczenia w zakresie obsługi i komunikacji dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Potrzeby pracowników szpitala oraz oczekiwania pacjentów szpitala dotyczące zwiększania poziomu dostępności placówki

Załączniki

1. Lista sprawdzająca.
2. Wniosek o powierzenie grantu wraz z Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia.